

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел Надзорной Деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УНДиПР ГУ
МЧС России по Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 86, телефон: 226-92-66
E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru

г. Новосибирск
(место составления акта)

«19» октября 2018 г.
(дата составления акта)
15 час. 00 мин.
(время составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 1801 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска «Центр муниципального имущества» (МУП «ЦМИ»).

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

" 19 " октября 2018 г.

проведено мероприятие по надзору во исполнение распоряжения Начальника ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области – главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору Матвеева Александра Сергеевича № 1801 от 27.09.2018 г. в период 16.10.2018г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин, 19.10.2018г. с 14 час 00 мин. до 15 час. 00 мин. проведена проверка соблюдения обязательных требований в области пожарной безопасности на территории в зданиях и помещениях МУП «ЦМИ» по адресу г. Новосибирск ул. Красный проспект, 50.

Государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору Бакуровым Иваном Андреевичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МУП «ЦМИ» Беляцким Эдуардом Витальевичем

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ограждающие конструкции машинного отделения лифтов не соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го (имеется технологический проем в ограждении машинного отделения на 8-ом. этаже в общий коридор).	п. 7.22 СНиП 21-01-97*	01.03.2019г.	
2.	В помещении машинного отделения на 8-м. этаже не заделан зазор негорючими	п. 22 ППР в РФ	01.03.2019г.	

	материалами обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость в местах пересечения противопожарных преград электрическими проводами.			
3.	Не размещена информация категории о пожарной и взрывопожарной опасности на дверях складского помещения в подвале.	п. 20 ППР в РФ		01.03.2019г.
4.	Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах (7 этаж лестничная клетка №3).	п 6.18* СНиП 21-01-97*		01.03.2019г.
5.	Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м. (в бытовом помещении 8-го этажа).	п. 13.3.6. 5.13130.2009	СП	01.03.2019г.
6.	Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м. (помещение сауны в подвальном помещении)	п. 13.3.6. 5.13130.2009	СП	01.03.2019г.
7.	Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м. (горячий цех в кафе «Подсолнухи»).	п. 13.3.6. 5.13130.2009	СП	01.03.2019г.
8.	Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м. (общий коридор первого этажа кадастровой палаты, общий коридор первого этажа около столовой. большой зал архива на первом этаже. столовая первого этажа. общий коридор подвального помещения, щитовая в подвале, спорт зал в подвале, склад в подвале).	п. 13.3.6. 5.13130.2009	СП	01.03.2019г.
9.	Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м. (каб №218, каб № 230, каб №203) на 2-м. этаже.	п. 13.3.6. 5.13130.2009	СП	01.03.2019г.
10.	Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м. (каб №310, каб №312, каб №306, каб №311. общий коридор около каб №311, каб №339, каб №335, каб №333. каб №331. каб №325. каб №323, каб №311, каб №305. каб №301, каб №303) на 3-м. этаже.	п. 13.3.6. 5.13130.2009	СП	01.03.2019г.
11.	Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м. (каб №402, каб №406. каб №410, около лифтов 4-го. этажа, каб №414, каб №416, каб №417, каб №418. каб №421, каб №420, каб №415, каб	п. 13.3.6. 5.13130.2009	СП	01.03.2019г.

	№411, левое помещение каб №409, каб №407, каб №405, каб №401) на 4-м. этаже.			
12.	Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0.5 м. (каб №504, каб №502, каб №501, каб №508, каб №510, каб №512, каб №514, каб №522, каб № 523а, 523б, 523в, каб №521, каб №526, каб №528, общий коридор 5-го. этажа, каб №530, каб №532, каб №529а, каб №529б, коридор между каб. №№528а 529 а, каб №527, каб №516, каб №522, каб №521, каб №519, каб №517, каб №513, каб №511, каб №509, каб №507, каб №505, каб №503, общий коридор каб №503505,507, каб №501) на 5 этаже.	п. 13.3.6. 5.13130.2009	СП	01.03.2019г.
13.	Горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников составляет менее 0.5 м. (каб № 712, каб № 716,718,720, каб № 722,724, каб № 728, каб №731, каб № 733, каб № 723, каб №721, каб №701, серверная 7-го этажа, каб №715, каб №704, каб №711, каб №706, каб №710, каб № 707, каб № 705, каб №703) на 7-м. этаже.	п. 13.3.6. 5.13130.2009	СП	01.03.2019г.
14.	Вертикальное расстояние от извещателей до ближайших предметов составляет менее 0.5 м. (кладовая каб № 733, дальнее помещение в каб № 710).	п. 13.3.6. 5.13130.2009	СП	01.03.2019г.
15.	В защищаемом помещении установлено менее двух пожарных извещателей (каб № 709, каб №624, каб №627, каб №625, «архив» около третьего выхода, каб №623, общий коридор 4-го. этажа, каб №423, каб №411, каб №409, каб №407, каб №403, каб №401, каб №301, каб №316, каб №213, каб №104, спорт зал в подвале).	п. 13.3.2 5.13130.2009	СП	01.03.2019г.
16.	Не в полном объеме оборудованы помещения в здании автоматической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ: (- общий коридор подвала; - часть общего коридора первого этажа, каб №104, каб №131, каб №127, каб №102; - общий коридор второго этажа, каб №202, каб №204, каб №206, каб №208, каб №224, каб №213; - каб №318, каб №320, каб №322, каб №326, каб №341, каб №323, общий коридор каб №317,319,321, приемная	ст. 4 № 123-ФЗ п А.4 прил. А СП 5.13130.2009		01.03.2019г.

	каб №307; - общий коридор 4-го. этажа около каб №409, общий коридор 4-го. этажа около каб №421; каб №416, кладовая каб №418, каб №411; - общий коридор около каб №525, около лифтов 5-го. этажа, общий коридор помещения геофонда, выгороженное помещение каб №507а; - правое и левое крыло общего коридора 6 этажа - часть помещений кафе «Подсолнухи»).			
17.	Пожарные извещатели не имеют надежной фиксации в части помещений ресторана «100 друзей».	п. 13.3. СП5.13130.2009	01.03.2019г.	
18.	В помещении детского клуба «Олимп», расположенного в подвале не предусмотрен второй эвакуационный выход.	п. 6.12* СНиП 21-01-97*	01.03.2019г.	
19.	В складском помещении, расположенном в подвале, расстояние от светильника до хранящихся товаров составляет менее 0.5 метра.	п. 343 ППР в РФ	01.03.2019г.	
20.	Двери поэтажных эвакуационных выходов оборудованы запорами, не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 ППР РФ, п 6.18* СНиП 21-01-97*	01.03.2019г.	
21.	Допущено размещение на путях эвакуации различных материалов и изделий (общий коридор 1-го. этажа около кабинета 115б, общий коридор 1-го. этажа около кабинета 101, общий коридор 1-го. этажа около кабинетов 102 и 104).	пп. б п. 36 ППР в РФ	01.03.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

марте

2019 года

(квартале, месяце)

Справочная информация (выдержки из ст. 19.5 КоАП РФ):

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пяти-сот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятель-

ность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Государственный инспектор г. Новосибирска по
пожарному надзору Бакуров Иван Андреевич


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"19" октября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"19" октября 2018 г.

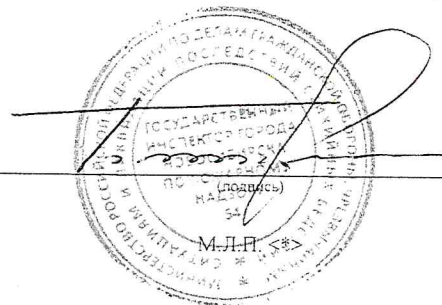

Директор МУП «ЦМИ»

Беляцкий Эдуард Витальевич

(должность, фамилия, инициалы)

